


C4_DE_1_010 C

SIGNATURER:

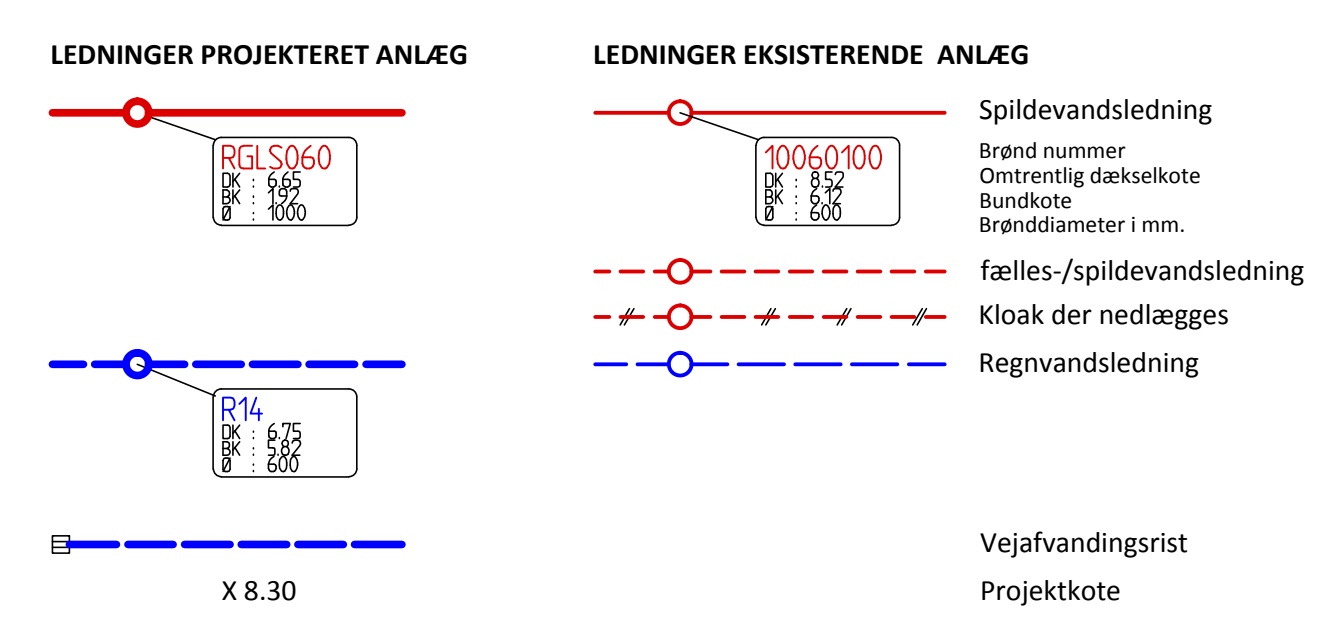

Samtlige brønde, blivende bøjninger på hovedledning og stikledningers endepunkt skal indmåles og kotesættes (k.y.2).
 Stikledning til hus skal udføres i ø110 pvc, SN8.
 Stikledning til vejafvandning udføres i ø160 pvc, SN8.
 Ubenævnte mål er i mm.
 Koter er i system DVR90.

Højgård Vestbjerg k/s
 Sulsted Landevej 10, 8380 Vestbjerg

C	Placering af skelbrønde ændret samt mindre justeringer af tracé	2015-11-02	JBH	MON	MON
B	Ændring i promillefald samt ændret ledningsføring	2015-10-12	JBH	MON	MON
A	Mindre justeringer i promillefald	2015-09-21	JBH	MON	MON

Udgave: Besøget/Revision: Dato: Udført: Kontrol: Godkendt:
 Sag: Højgård Vestbjerg k/s: 220712
 Byggemodning: Dato: 2015-09-11
 Emne: Kloakanlægsplan: Tegn nr.: Rev.: